




Stavební připravenost pro pisoár OXO UL1104
Stavebná príprava pre pisoár OXO UL1104
Mounting diagram for urinal OXO UL1104

CS Stavební připravenost

SK Stavebná príprava

EN Technical Drawing

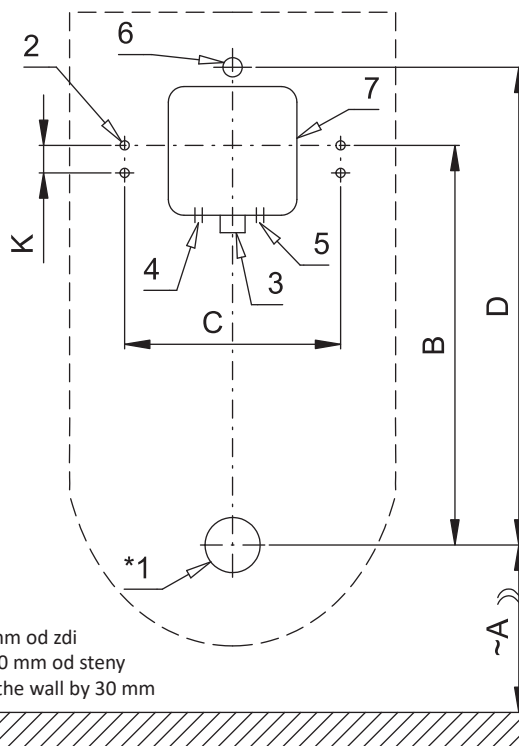

*... odpadní potrubí Ø 50 mm předsadit 30 mm od zdi
*... odpadové potrubie Ø 50 mm predsadiť 30 mm od steny
*... the waste pipe Ø 50 mm must overhang the wall by 30 mm

CS „~A“ pro výšku přední hrany pisoáru
650 mm nad zemí
SK „~A“ pre výšku prednej hrany pisoára
650 mm nad zemou
EN „~A“ for the height of the front edge
of the urinal 650 mm above the floor

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
[mm]	450	435	235	520							30	

	1	2	3	4
CS	Odpadní potrubí Ø 50 mm	Otvory pro uchycení pisoáru	Přívod vody G3/4"	Napájecí kabel 230VAC u varianty SLP xxRZ
SK	Odpadové potrubie Ø 50 mm	Otvory pre uchytenie pisoára	Prívod vody G3/4"	Napájací kábel 230VAC u varianty SLP xxRZ
EN	Waste pipe Ø 50 mm	Holes for urinal attachment	Water inlet G3/4"	230VAC power cable for SLP xxRZ variant

	5	6	7
CS	Napájecí kabel 24VDC u varianty SLP xxRR	Vtoková armatura s těsněním	Montážní krabice se šroubením a ventilem
SK	Napájací kábel 24VDC u varianty SLP xxRR	Vtoková armatúra s tesnením	Montážna krabica so skrutkovaním a ventilom
EN	24VDC power cable for SLP xxRR variant	Inlet fitting with a rubber seal	Mounting box with fitting and valve